



Messa in sicurezza del frantoio di inert
Progetto esecutivo

Tav. C03 - Interventi in progetto

Comune di Vidracco
Piazzale della Libertà, n. 3 - 10040 Merco (TO)
email: vidracco@comune.vidracco.to.it - comune.vidracco@comune.it

Progettisti:
Ing. Paolo Giuseppe Orla
Cesare Torino n. 17 - 10050 - Caviglioglio (TO)
Cesare Torino n. 17 - 10050 - Caviglioglio (TO)
email: cesare.torino@comune.vidracco.to.it

arch. Alessandra Mel
Cesare Torino n. 17 - 10050 - Caviglioglio (TO)
email: cesare.torino@comune.vidracco.to.it

data: 4 luglio 2021

LEGENDA

- edilizia in oggetto
- perimetro del fabbricato oggetto di intervento
- quota all'interno
- altezza interna
- zone in cui si prevede la paraspinta
- zone in cui si prevede il consolidamento mediante paccaggio




- Di seguito il ciclo da attuare:
- Preparazione del supporto**
Il supporto deve essere pulito e privo di qualsiasi sostanza che possa compromettere l'adesione del prodotto. Il supporto deve essere privo di qualsiasi sostanza che possa compromettere l'adesione del prodotto. Il supporto deve essere privo di qualsiasi sostanza che possa compromettere l'adesione del prodotto.
 - Trattamento del ferro d'armatura**
Pulizia a ferro bianco SA 2 1/2 dei ferri di armatura facendo attenzione di trattare anche sul retro. Nel caso fossero gravemente corrotti (rinnovabili) dovranno essere sostituiti con ferri di uguale diametro e lunghezza. Applicazione con gli opportuni collanti di dimensionamento.
 - Il tipo di collante**
Ritornellare le parti mancanti (perforazioni, lacerazioni, etc.) con il collante cementizio isotropico fibrorinforzato (flessa 84) per uno spessore compreso tra 10-20 mm. Su superfici esterne (es. intonaco) solo se la base è umida (applicare una rete di acciaio ancorata al supporto con perni di acciaio).
 - Riscaldamento**
Trattamento di tutti le superfici con il collante cementizio per un periodo di tempo di almeno 24 ore. Il collante deve essere applicato in modo da formare uno strato continuo e uniforme. Il collante deve essere applicato in modo da formare uno strato continuo e uniforme.
 - Pittura anticorrosiva**
Protezione finale del calcestruzzo, sui supporti perfettamente asciutti, della pittura anticorrosiva idrorepellente a base di resina epossidica applicata in strati compresi da 1 mm fino a 4 mm. Prima di applicare il prodotto, bagnare il supporto.
 - Pittura anticorrosiva**
Protezione finale del calcestruzzo, sui supporti perfettamente asciutti, della pittura anticorrosiva idrorepellente a base di resina epossidica applicata in strati compresi da 1 mm fino a 4 mm. Prima di applicare il prodotto, bagnare il supporto.
- Si ritiene per il ciclo completo l'utilizzo di prodotti compatibili tra loro, prodotti dello stesso produttore, da porre alla approvazione del Committente.
- o solo titoli di esempio: Soudurex, Mapei, Sika, Index Keracoll.



PRODOTTI

PRODOTTO	PRODOTTO	PRODOTTO	PRODOTTO
CEMENTO	CEMENTO	CEMENTO	CEMENTO
CEMENTO	CEMENTO	CEMENTO	CEMENTO
CEMENTO	CEMENTO	CEMENTO	CEMENTO




PIANTA DELL'EDIFICIO
A QUOTA +2.30 il caritatore e a quota -9.00 lo scaricatore
scala 1:100

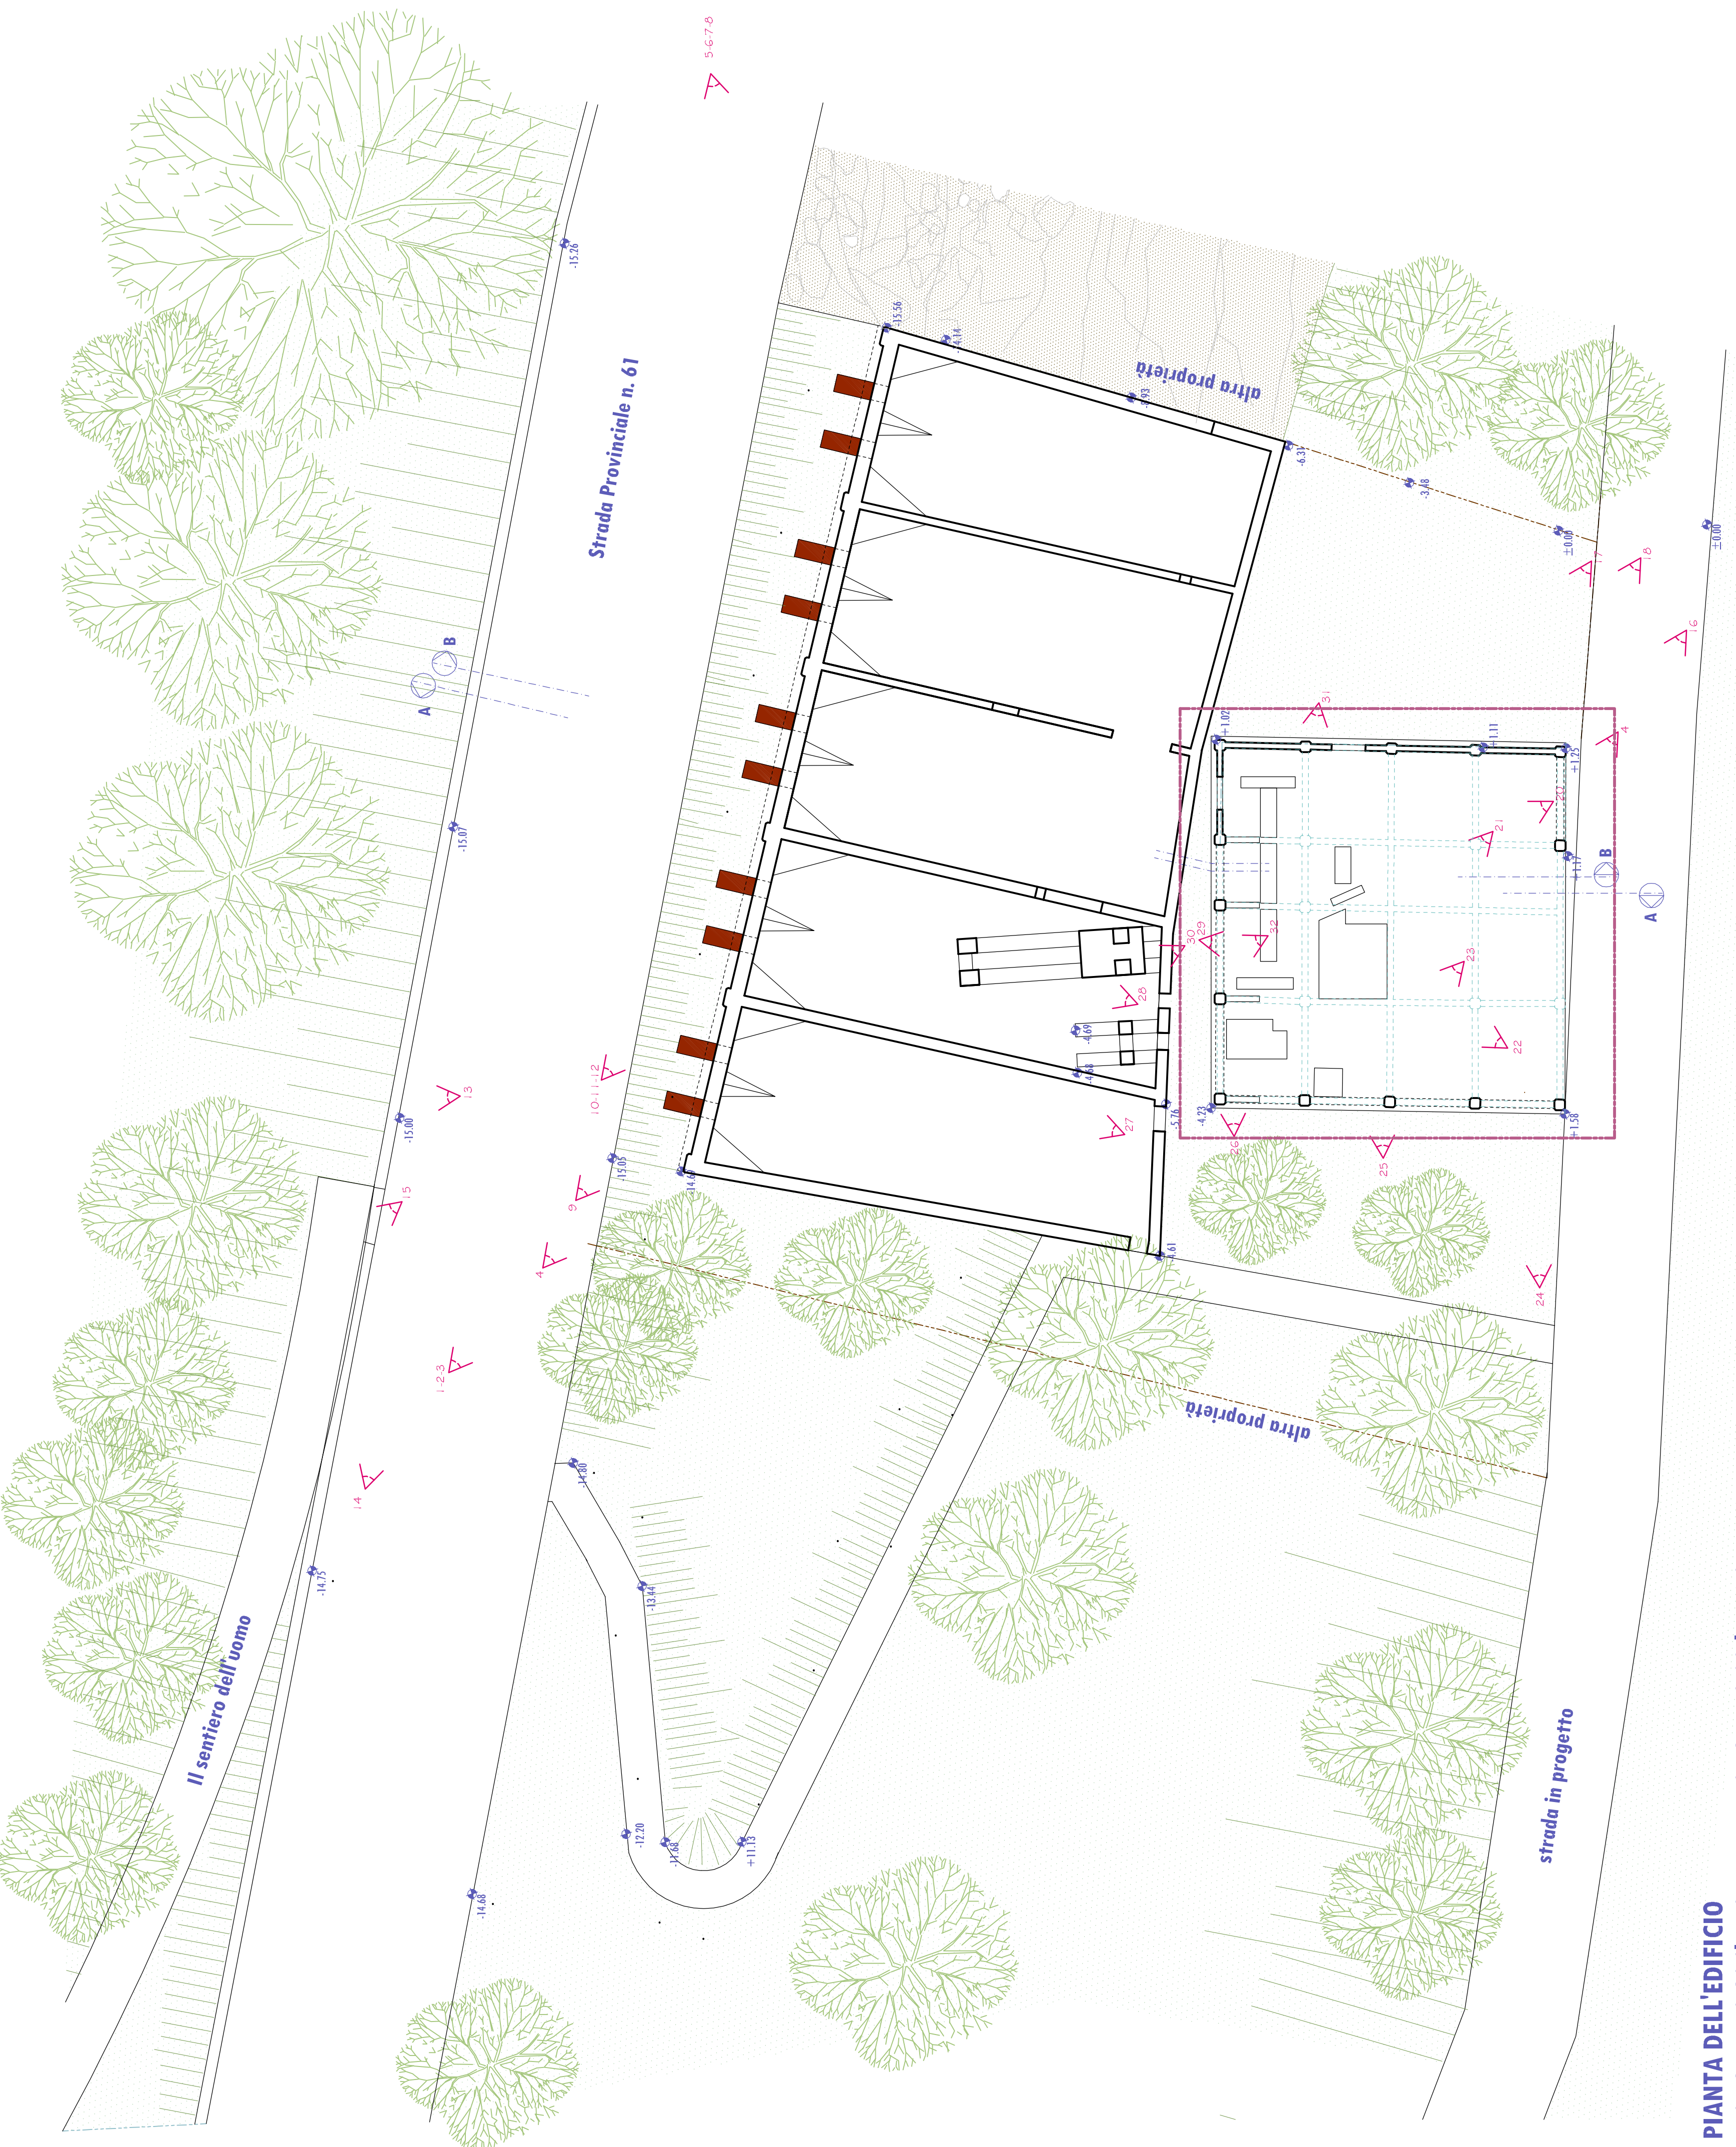


PIANTA DELL'EDIFICIO A QUOTA +4.00
scala 1:100

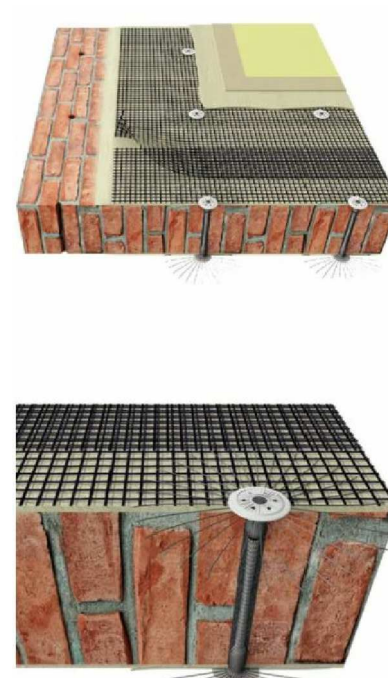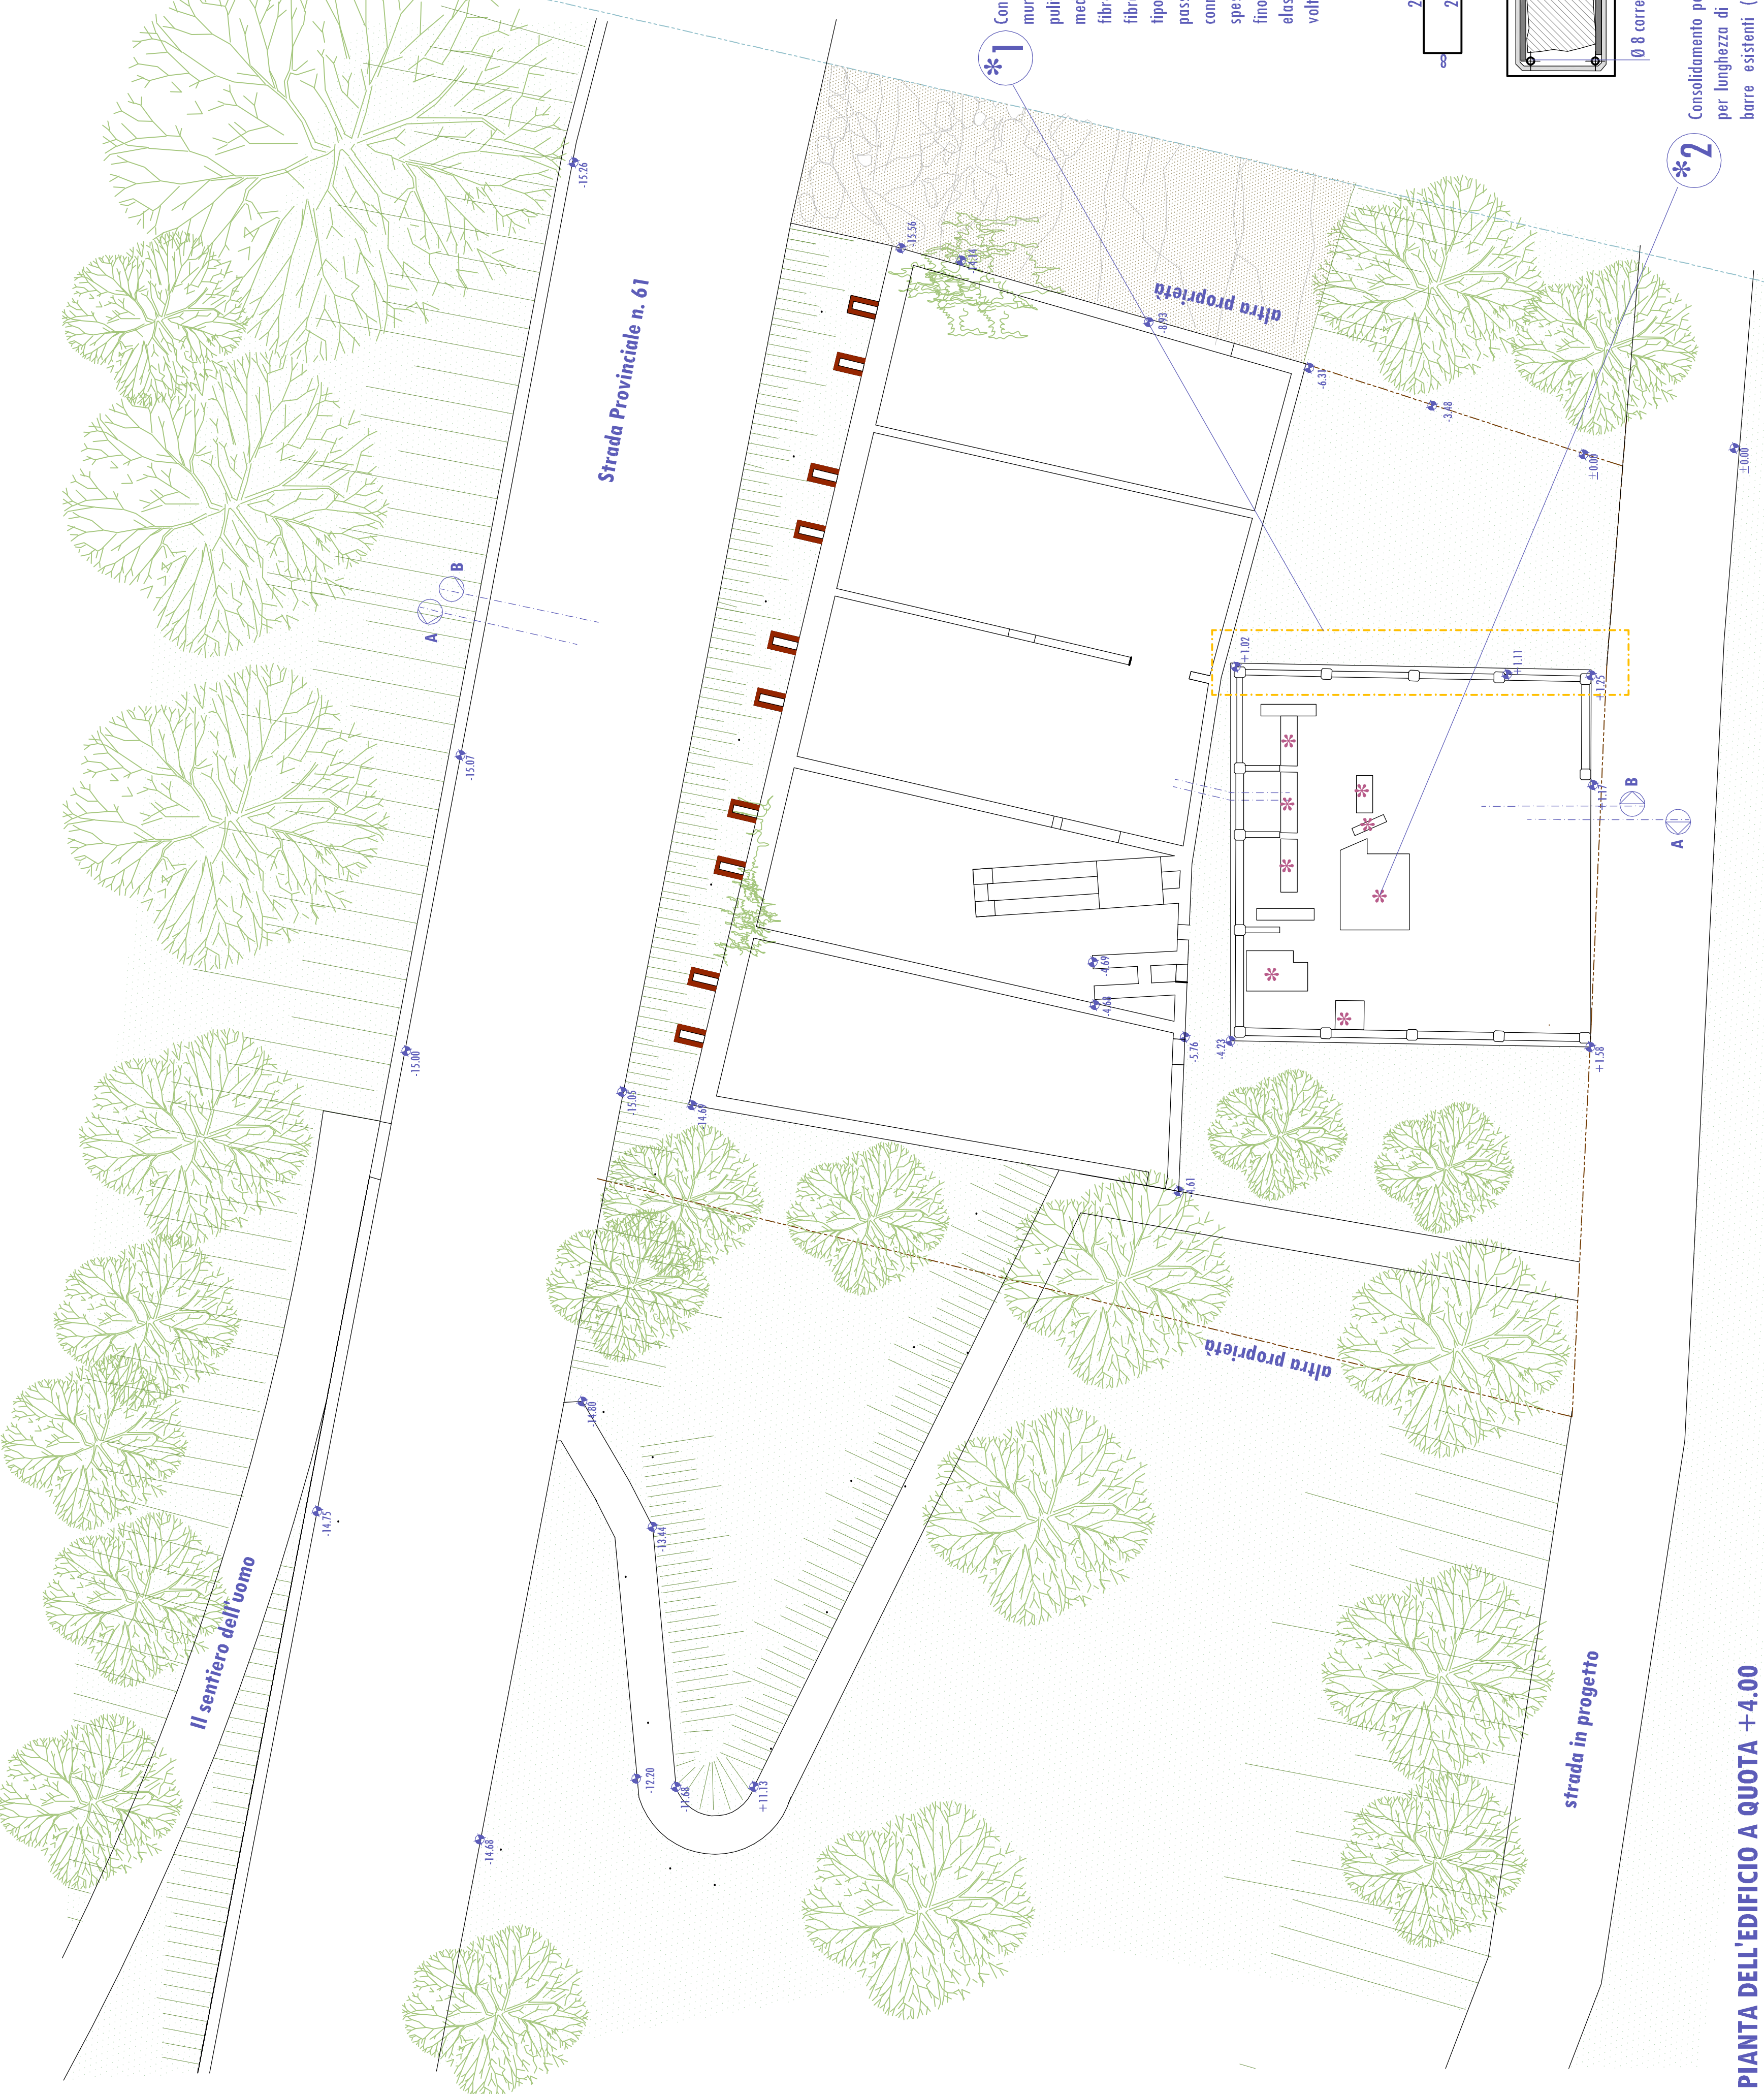

Consolidamento mediante paccaggio sulla base del muro con superficie già preparata (denudazione dell'intonaco, la pulitura e l'eventuale eventuale lavaggio degli elementi in ferro). Il collante cementizio isotropico fibrorinforzato (flessa 84) per uno spessore compreso tra 10-20 mm. Su superfici esterne (es. intonaco) solo se la base è umida (applicare una rete di acciaio ancorata al supporto con perni di acciaio).

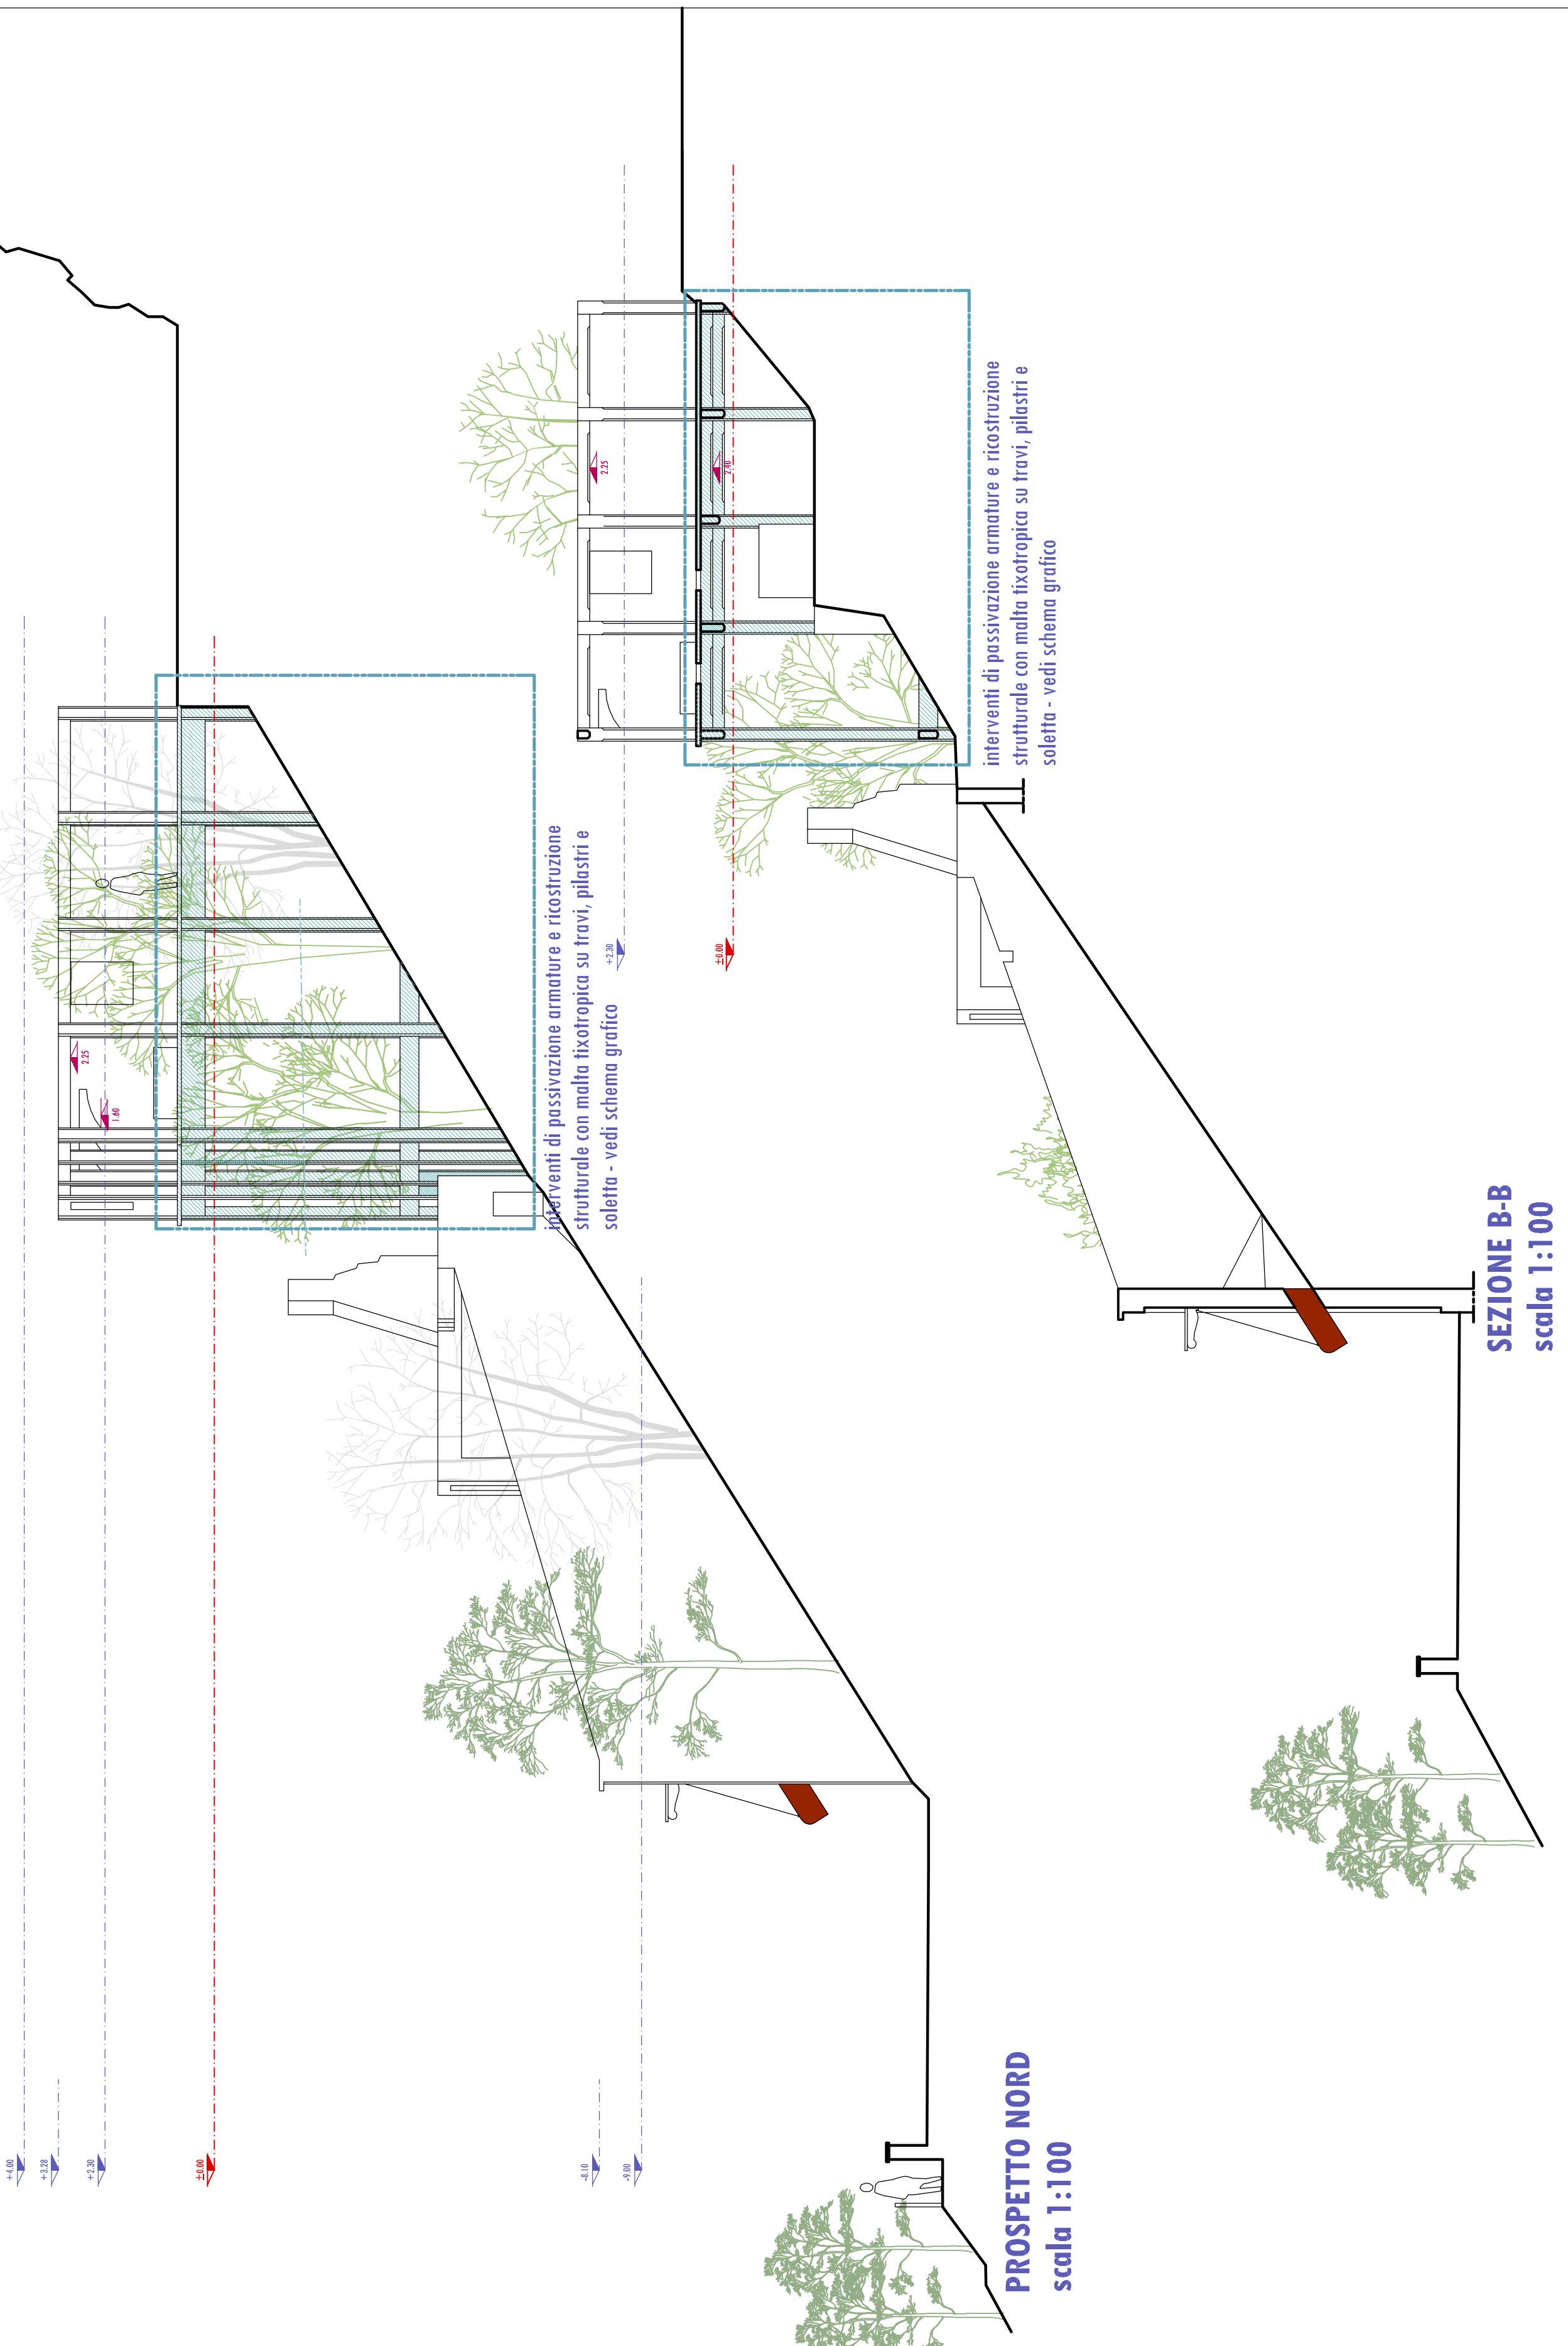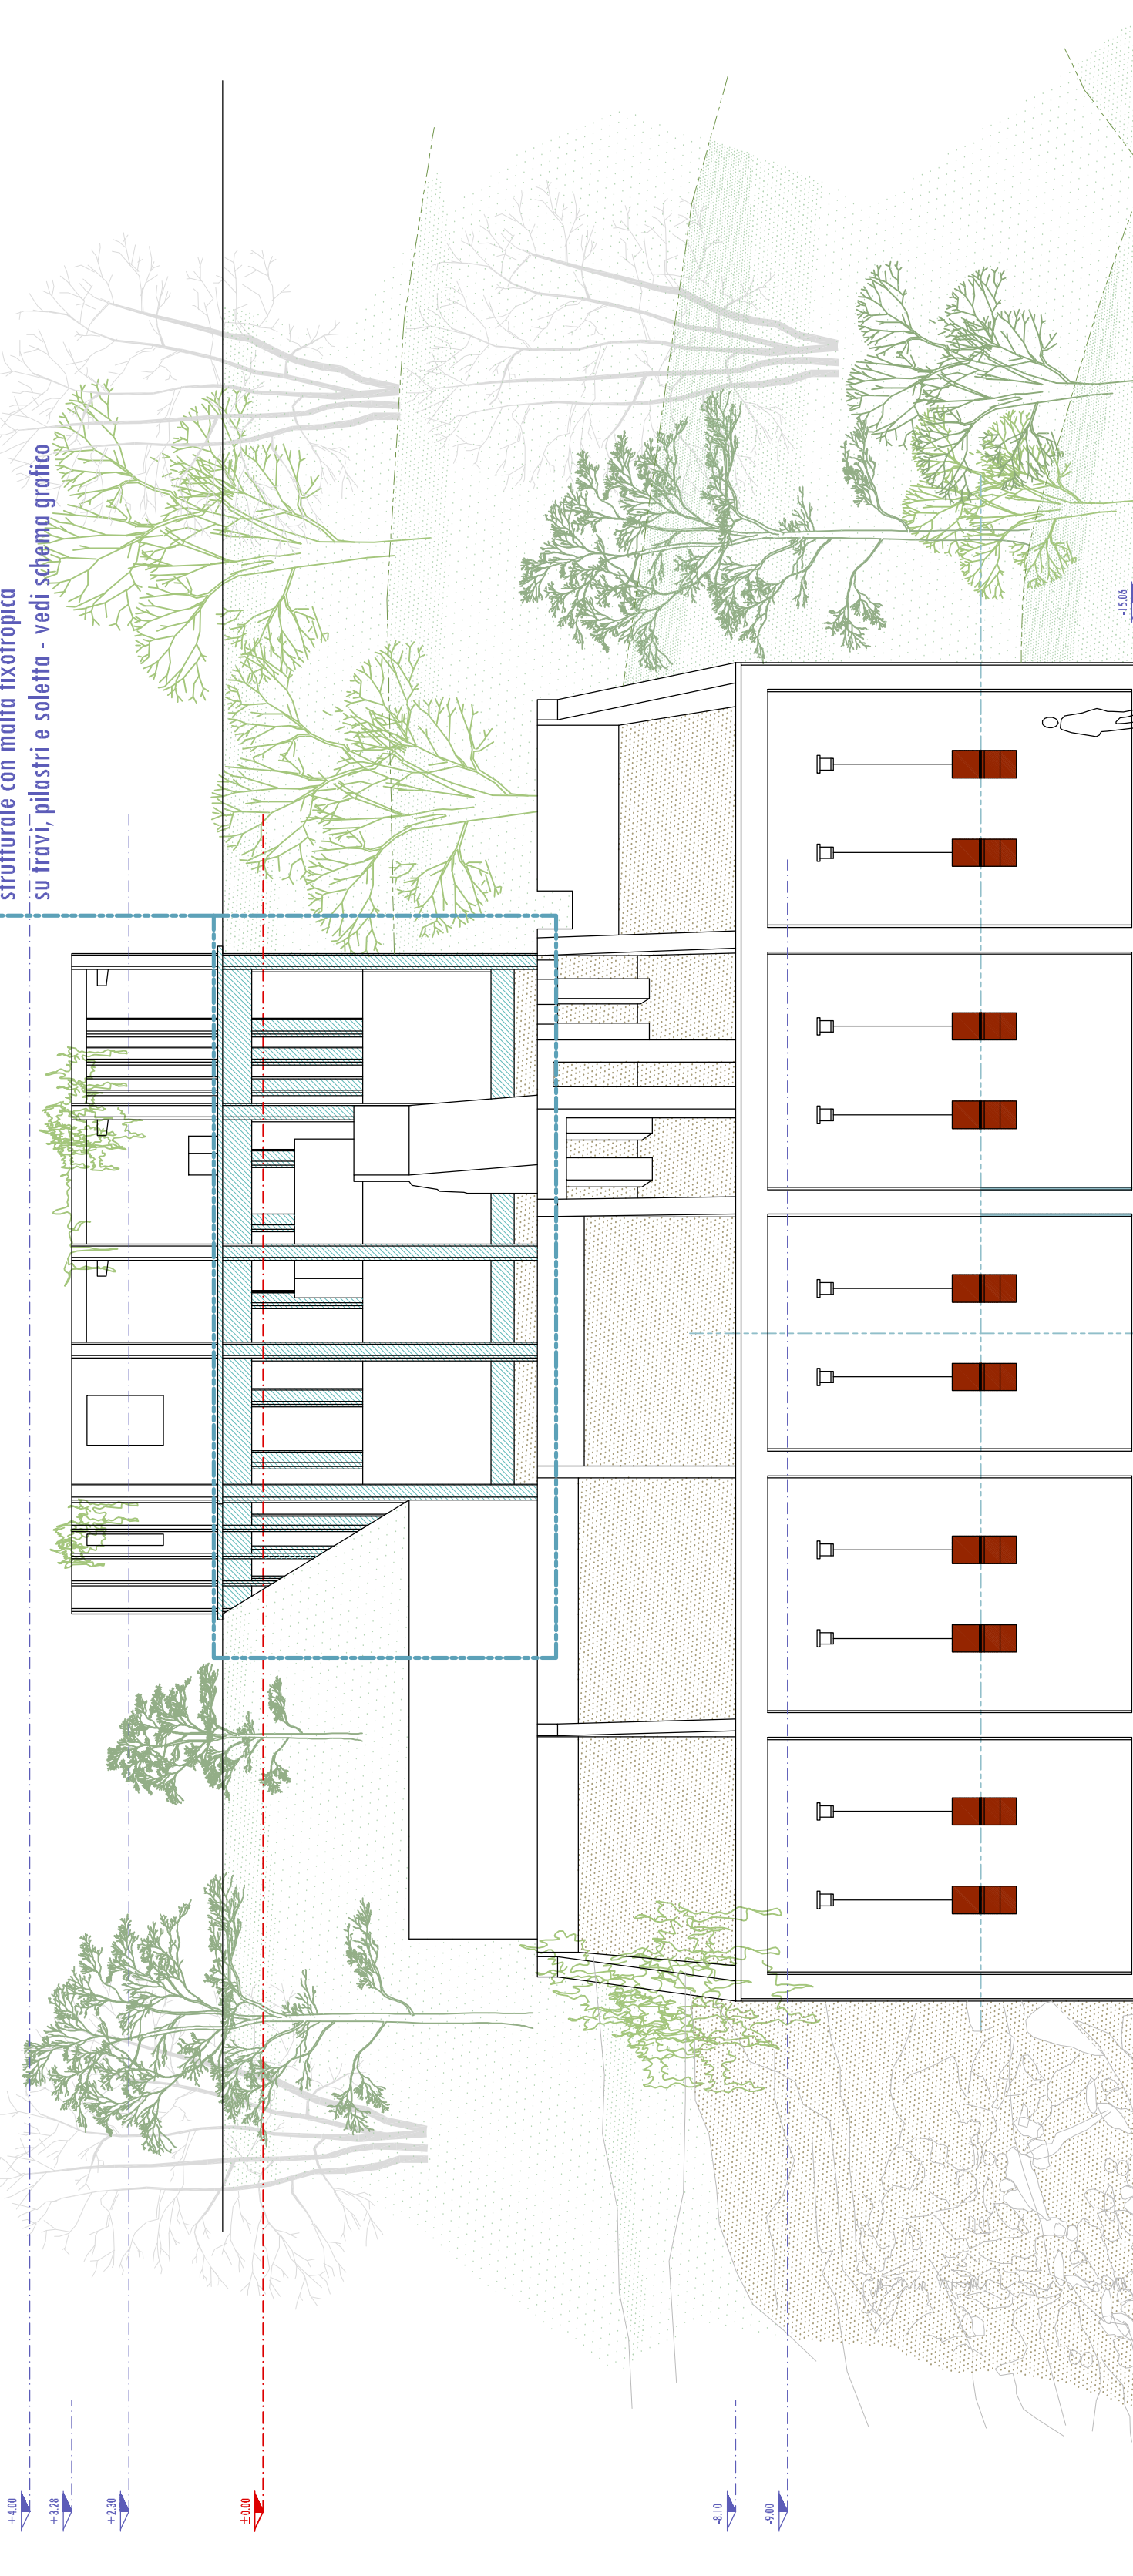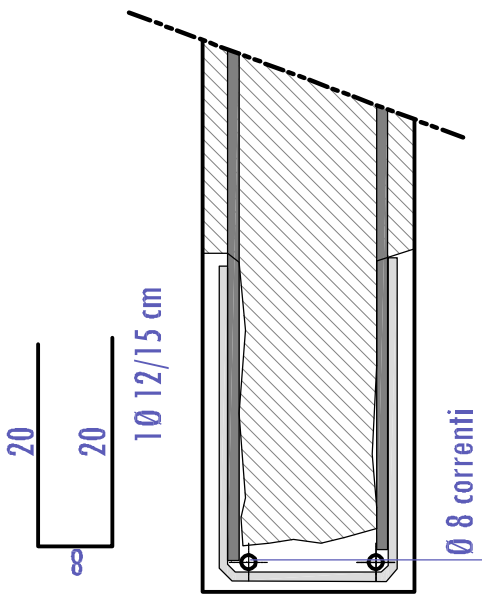

PROSPETTO OVEST caritatore
scala 1:100

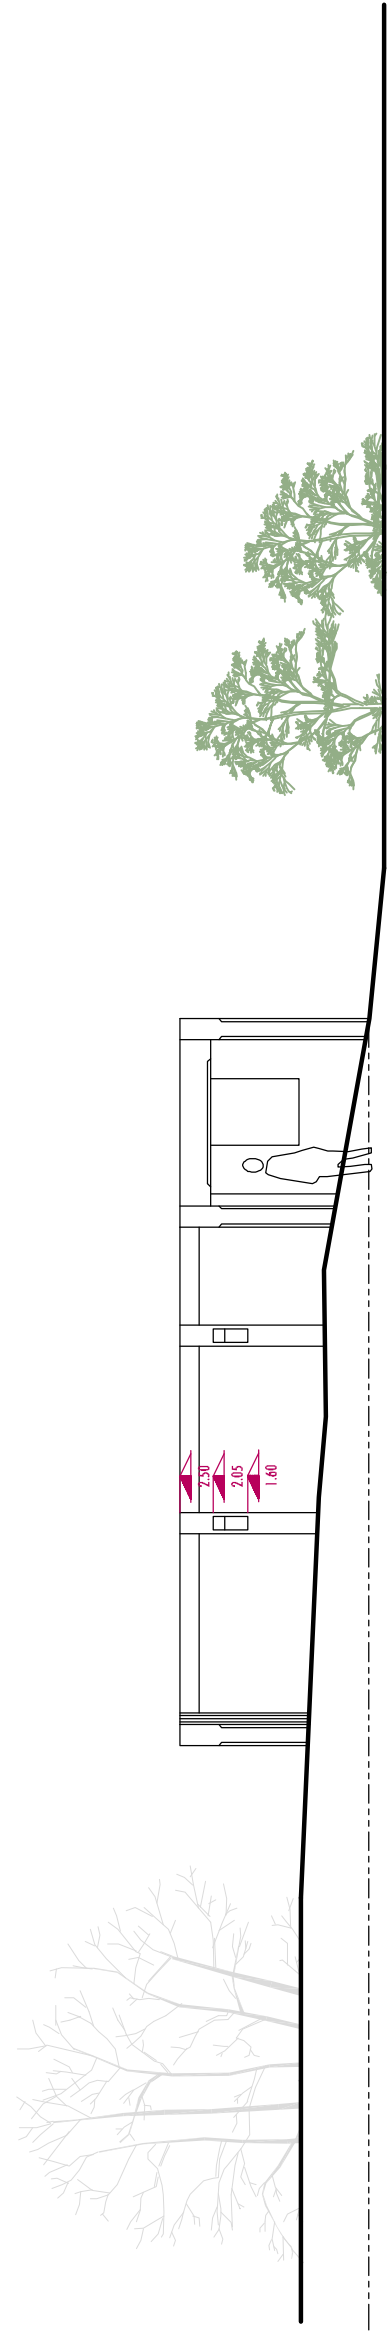

SEZIONE B-B
scala 1:100

